




MERKINTÖJEN SELITYS

- Suunnittelualan raja
 - POISTETTAVA KASVILLISUUS
 - ✕ Poistettava lehtipuu/pensasalue
 - NYKYINEN/KUNNOSTETTAVA KASVILLISUUS
 - Nykyinen metsä-alue, huonokuntoiset tai vaaralliset puut poistetaan
 - Nykyinen lehtipuu
 - Nykyinen lehti- / havupensas
 - Nykyinen nurmi
 - Nykyinen metsänpohja
 - ISTUTETTAVA KASVILLISUUS
 - Lehtipuu / havupuu
 - Lehti- /havupensas
 - Perenna
 - Nurmi, R3
 - Niitty, A3
 - PÄÄLLYSTEET
 - KT/N KT Nykyinen / uusi kivituhka
 - Asf/N Asf Nykyinen / uusi asfaltti
 - N Nykyinen / uusi kiveys
 - TA Turva-alusta
 - KALUSTEET JA VARUSTEET
 - Aita korkeus 12m, huoltoportti leveys 3,5 m ja käyntiportti leveys 1m
 - Kaide
 - Tukimuri, korkeus 0,5 m
 - Muurin päällä puinen istuskelutaso
 - Penkki / yksittäistuoli
 - Pyöräteline 7:lle pyörälle
 - Syväsailio
 - Nykyinen / uusi valaisin
 - Leikkivälineet, ohjeelliset
 - Silta
 - Poikkiteikkaus
 - Nykyinen / uusi hulevesikaivo
 - Rumpu
 - Hulevesipainanne, virtaussuunta
 - Hulevesipainanne MW=keskiveden korkeus
 - Likim. suunniteltu maanpinnan korkeusasema
 - Likim. nykyinen maanpinnan korkeusasema
 - Maastonmuotoilu
 - KUNNOSSAPITOLUOKAT
 - R2 Toimintaviheralue leikkipaikka ja sitä ympäröivät istutukset
 - R3 Käyttöviheralueet 4980m²
 - A3 Maisemaniitty 760m
 - M2 Lähimetsät 3520m²
 - Puustoraitit 425jm, 1270m²
 - Kiveykset 390m²
 - ASEMAKAAVAMERKINTÄ
 - Sm-2
- Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolaita rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava Museovirastoa.
- VL-2 Lähivirkistysalue, taajamametsä. Alueen puusto ja maasto tulee säilyttää.

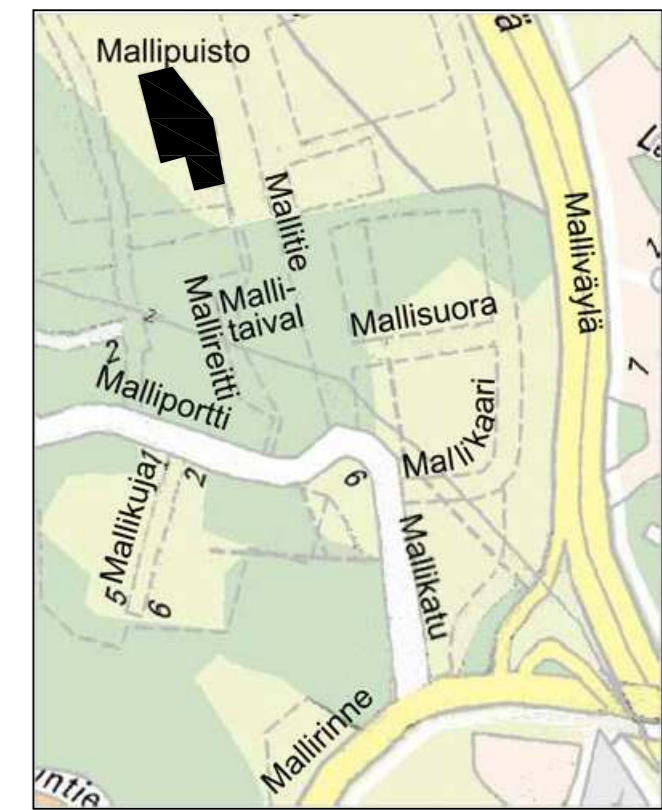

ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS	ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALLEN	PIIRI SUUNN. TARK.	212017 Taina Tarkastaja
ALUE KAAVA-ALUE II	KAUP OSA 99 ESPOONKYLÄ	HYV. PIK.	212017 Heli Hyväksyjä
NIMI MALLIPUISTO		PIK. TELA	XXX
AIHE PUISTO		PIK. LAJI	1:500, 1:100 ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJ. N2000
PIIRI LAJI	PUISTOSUUNNITELMA		6034/200
GT SUUNN. TARK.	GEOTENNIKA- YKSIKKÖ	NRO	RAMBOLL 11.2017
		REVIIVY REVIIVY HYV. TARK.	Virve Vihrepeukalo Kosti Konsultti